

Bielsko – Biała dnia 27.10.2022

ZAKŁAD KOMINIARSKI

MARCIN WNĘTRZAK

43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 29

NIP 937-259-35-38, REGON 384634649

tel. 501 248 818

Opinia nr 335/2022

Opinia z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w
budynku ul. Zwycięstwa 32/2 w Gliwicach

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:

ZBM I TBS

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego: **Marcin Wnętrzak**
w celu:

1. **Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.**
2. ~~Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
3. ~~Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdzam co następuje:

Istnieje możliwość podłączenia kotła CO gazowego z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniu
kuchni do wolnego przewodu nr 3. Wentylacja kuchni i łazienki prawidłowa.....

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414), Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 24.08.1991r. (Dz.U.Nr 81 poz. 351) w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz. U. Nr 92 poz.460).

W oparciu o w/w przepisy spalinowe (od urządzeń gazowych podlegają obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, dymowe 4 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne 1 raz w roku.)

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. ZBM I TBS a/a

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 27.10.2022 podpis.....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

Mistrz Kominiarski
mgr Marcin Wnętrzak
nr dyplomu 3662
opiniodawca


(pieczęć i podpis uprawnionego Mistrza Kominiarskiego)



**ZAKŁAD KOMINIARSKI
MARCIN WNĘTRZAK**



Zakład Kominiarski Marcin Wnętrzak
ul. Cieszyńska 29, 43-300 Bielsko-Biała
tel. + 48 501 248 818

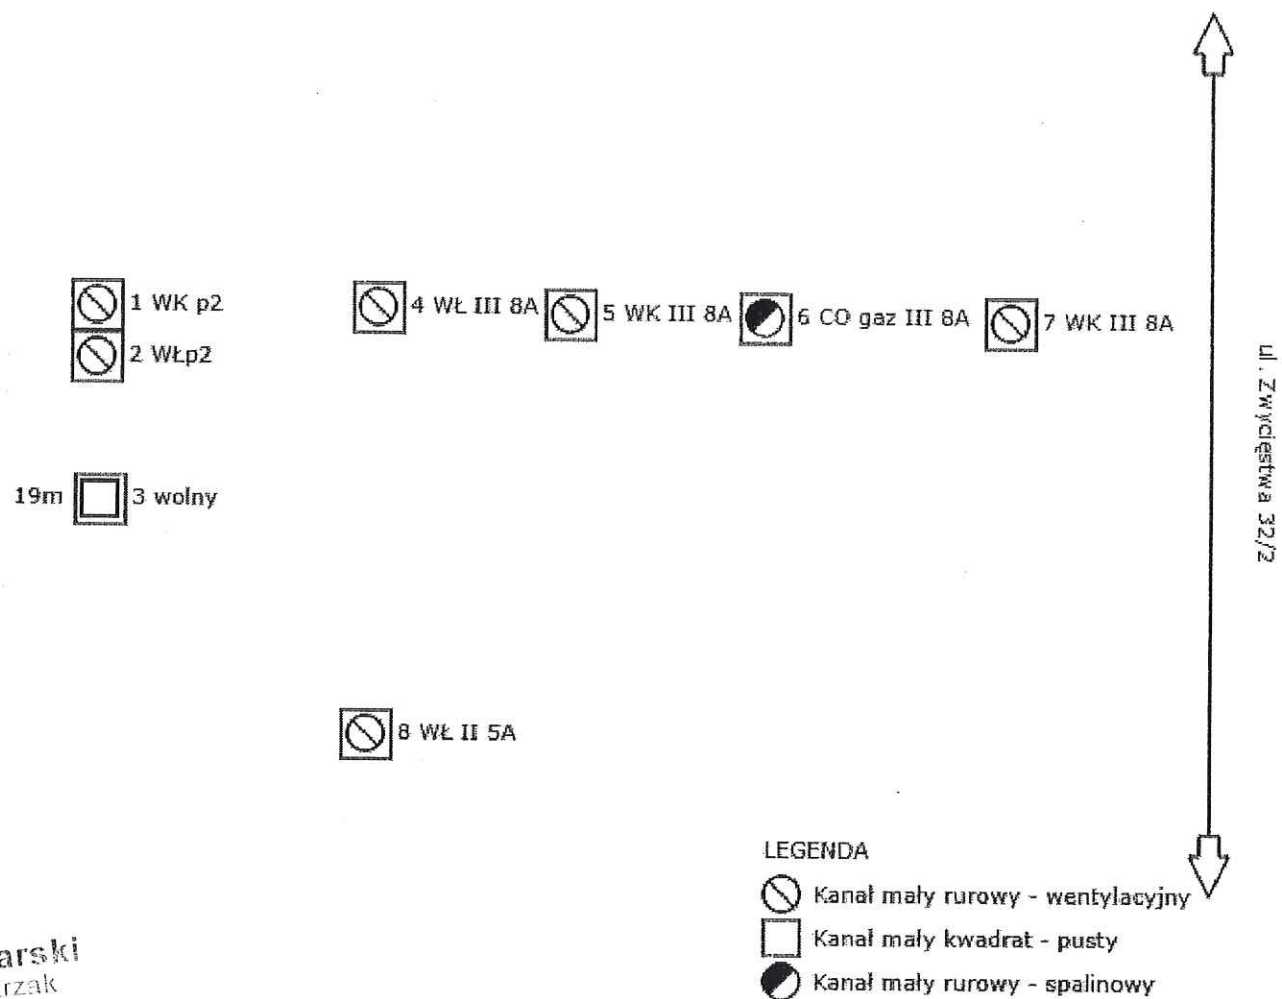

Mistrz Kominiarski
mgr Marcin Wnętrzak
nr dyplomu 3652

Opinia nr 326/2022

Opinia z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w
budynku ul. Zwycięstwa 32/13A w Gliwicach
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:

ZBM I TBS

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego: **Marcin Wnętrzak**
w celu:

1. **Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.**
2. ~~Ustalenie prawidłowości podłączenia.~~
3. ~~Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdzam co następuje:

Istnieje możliwość podłączenia kotła CO gazowego z zamkniętą komorą spalania do wolnego przewodu nr C. Wentylacja kuchni i łazienki prawidłowa.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414), Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 24.08.1991r. (Dz.U.Nr 81 poz. 351) w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz. U. Nr 92 poz.460).

W oparciu o w/w przepisy spalinowe (od urządzeń gazowych podlegają obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, dymowe 4 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne 1 raz w roku.)

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. ZBM I TBS a/a

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 20.10.2022 podpis.....


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

Mistrz Kominiarski
mgr Marcin Wnętrzak
nr dyplomu 3652

(pieczęć i podpis uprawnionego Mistrza Kominiarskiego)



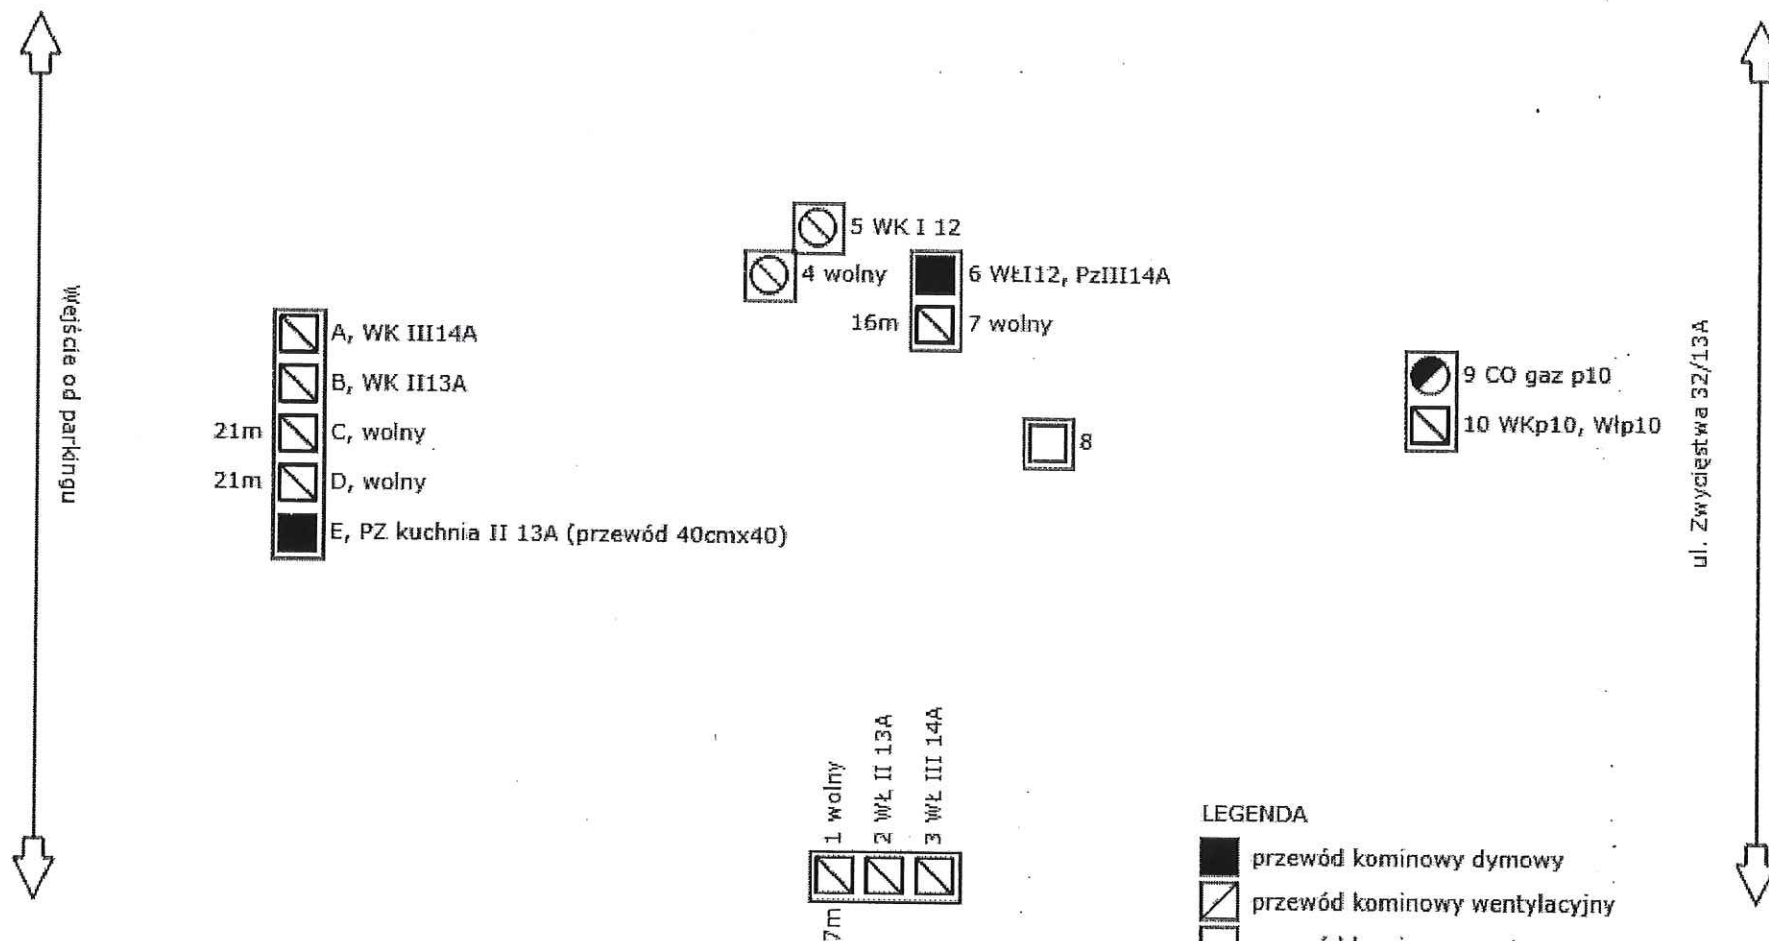

Mistrz Kominiarski
mgr Marcin Wnętrzak
nr dyplomu 3652

Bielsko – Biała dnia 27.10.2022

ZAKŁAD KOMINIARSKI
MARCIN WNĘTRZAK
43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 29
NIP 937-259-35-38, REGON 384634649
tel. 501 248 818

Opinia nr 334/2022

Opinia z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w
budynku ul. **Zwycięstwa 32/16 w Gliwicach**
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:

ZBM I TBS

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego: **Marcin Wnętrzak**
w celu:

1. **Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.**
2. ~~Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
3. ~~Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdzam co następuje:

Po likwidacji pieca kaflowego z przewodu nr 1 II piętra m 18 istnieje możliwość zamontowania kotła CO gazowego z zamkniętą komorą spalania do tego przewodu w pomieszczeniu kuchni m16. Należy użyć systemu powietrzno spalinowego na całej długości przewodu kominowego. Kratka wentylacyjna łazienki wyprowadzona przez ścianę nie zapewnia odpowiedniej wymiany powietrza. Istnieje możliwość dobudowy przewodu kominowego po zewnętrznej ścianie budynku od strony podwórka.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414), Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 24.08.1991r. (Dz.U.Nr 81 poz. 351) w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz. U. Nr 92 poz.460).

W oparciu o w/w przepisy spalinowe (od urządzeń gazowych podlegają obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, dymowe 4 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne 1 raz w roku.)

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. ZBM I TBS a/a

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 27.10.2022 podpis.....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

Mistrz Kominarski
mgr Marcin Wnętrzak
nr dyplomu 3652

(pieczęć i podpis uprawnionego Mistrza Kominarskiego)






ZAKŁAD KOMINIARSKI
MARCIN WNĘTRZAK




Zakład Kominarski Marcin Wnętrzak
ul. Cieszyńska 29, 43-300 Bielsko-Biała
tel. + 48 501 248 818

ul Zwycięstwa 32/16

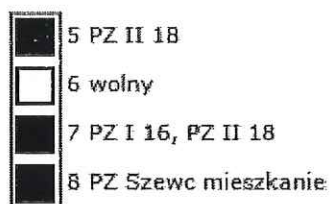

LEGENDA

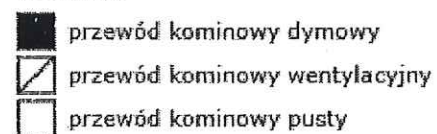

Mistrz Kominarski
mgr Marcin Wnętrzak
nr dyplomu 3652

Opinia nr 336/2022

Opinia z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w budynku ul. Zwycięstwa 32/17 w Gliwicach
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:

ZBM I TBS

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego: **Marcin Wnętrzak**
w celu:

1. **Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.**
2. ~~Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
3. ~~Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdzam co następuje:

Istnieje możliwość podłączenia kotła CO gazowego z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniu łazienki do wolnego przewodu nr11. Wentylacja kuchni i łazienki prawidłowa.....

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414), Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 24.08.1991r. (Dz.U.Nr 81 poz. 351) w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz. U. Nr 92 poz.460).

W oparciu o w/w przepisy spalinowe (od urządzeń gazowych podlegają obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, dymowe 4 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne 1 raz w roku.)

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. ZBM I TBS a/a

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 27.10.2022 podpis.....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.




opiniodawca
Mistrz Kominarski
mgr Marcin Wnętrzak
nr dyplomu 3652
(pieczęć i podpis uprawnionego Mistrza Kominarskiego)



**ZAKŁAD KOMINIARSKI
MARCIN WNĘTRZAK**



ul. Zwycięstwa 32/17



LEGENDA

- przewód kominowy wentylacyjny
- przewód kominowy pusty
- przewód kominowy dymowy
- przewód kominowy wentylacyjny
- przewód kominowy spalinowy
- przewód kominowy gazowy

- 4 wolny
- 3 WK p14
- 2 wolny
- 1 PZ II 17

Mistrz Kominiarski
mgr Marcin Wnętrzak
nr dyplomu 3652

Opinia nr 333/2022

Opinia z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w
budynku ul. Zwycięstwa 32/18 w Gliwicach

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:

ZBM I TBS

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego: **Marcin Wnętrzak**
w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
2. ~~Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
3. ~~Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdzam co następuje:

Po likwidacji Junkersa w łazience istnieje możliwość podłączenia kotła CO gazowego z zamkniętą
komorą spalania do przewodu nr4. Wentylacja kuchni i łazienki prawidłowa.....

.....

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414), Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 24.08.1991r. (Dz.U.Nr 81 poz. 351) w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz. U. Nr 92 poz.460).

W oparciu o w/w przepisy spalinowe (od urządzeń gazowych podlegają obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, dymowe 4 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne 1 raz w roku.)

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. ZBM I TBS a/a

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 27.10.2022 podpis.....

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

opiniodawca
Mistrz Kominarski
mgr Marcin Wnętrzak
(pieczęć i podpis uprawnionego Mistrza Kominarskiego)





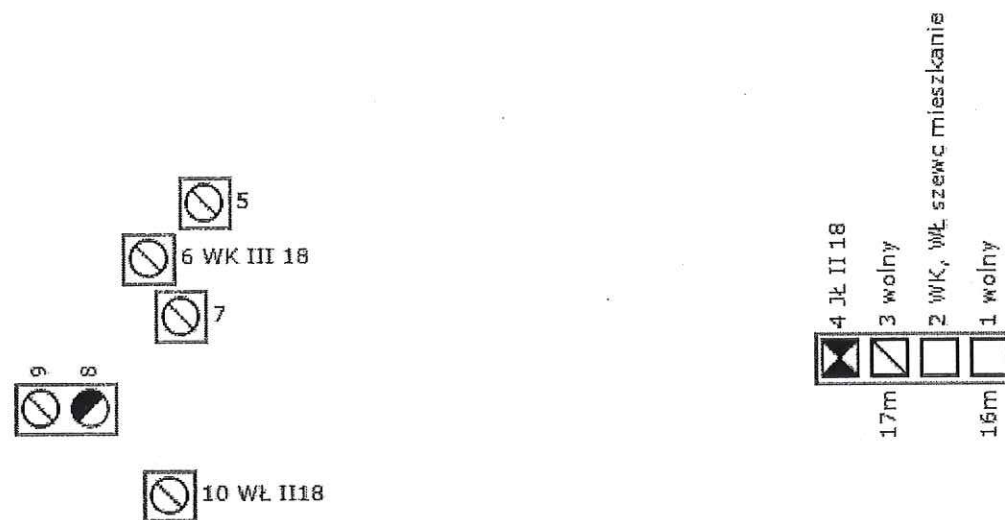


ZAKŁAD KOMINIARSKI
MARCIN WNĘTRZAK





LEGENDA

-  przewód kominowy wentylacyjny
-  przewód kominowy spalinowy
-  przewód kominowy wentylacyjny
-  przewód kominowy pusty
-  przewód kominowy spalinowy

Mistrz Kominarski
mgr Maciej Wnętrzak
nr dyplomu 3652

Opinia nr 325/2022

Opinia z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w
budynku ul. Zwycięstwa 32/20 w Gliwicach

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:

ZBM I TBS

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego: **Marcin Wnętrzak**

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
2. ~~Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
3. ~~Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdzam co następuje:

Istnieje możliwość podłączenia kotła CO gazowego z zamkniętą komorą spalania do przewodu nr 2. Przewód zabezpieczony wkładem kwasoodpornym. Wentylacja łazienki prawidłowa. Kratka wentylacyjna kuchni zatkana folią nie została udostępniona do oględzin przez lokatora.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414), Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 24.08.1991r. (Dz.U.Nr 81 poz. 351) w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz. U. Nr 92 poz.460).

W oparciu o w/w przepisy spalinowe (od urządzeń gazowych podlegają obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, dymowe 4 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne 1 raz w roku.)

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. ZBM I TBS a/a

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 20.10.2022 podpis.....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.



Mistrz Kominiarski
mgr Marcin Wnętrzak
ndyplomu 3652
opiniodawca

(pieczęć i podpis uprawnionego Mistrza Kominiarskiego)



ZAKŁAD KOMINIARSKI
MARCIN WNĘTRZAK



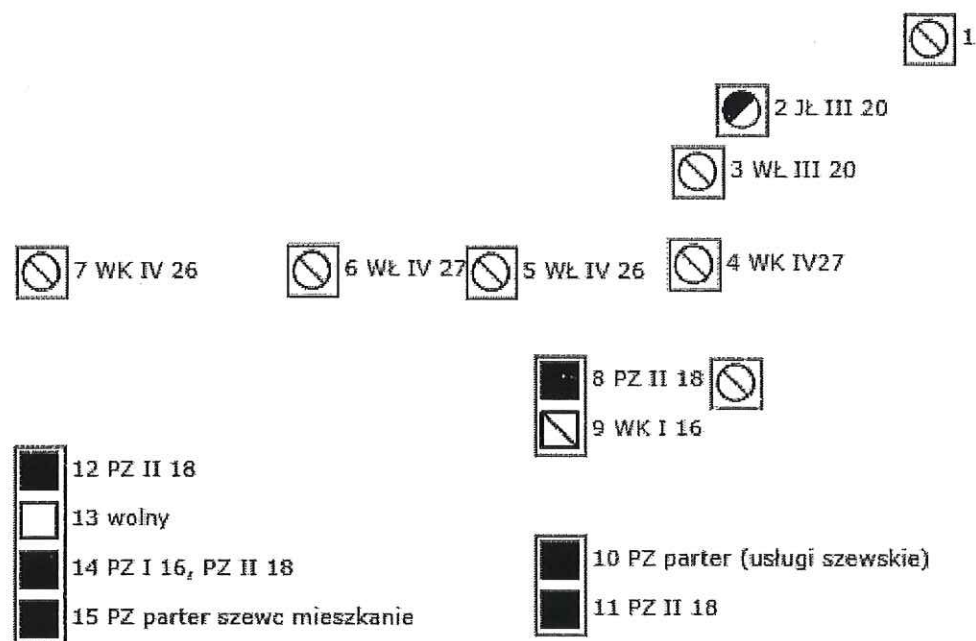

LEGENDA

- przewód kominowy spalinyowy
- przewód kominowy wentylacyjny
- przewód kominowy dymowy
- przewód kominowy wentylacyjny
- przewód kominowy pusty

Mistrz Kominarski
mgr Marcin Wnętrzak
nr dyplomu 3652

Bielsko – Biała dnia 20.10.2022

ZAKŁAD KOMINIARSKI
MARCIN WNĘTRZAK
43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 29
NIP 937-259-35-38, REGON 384634649
tel. 501 248 818

Opinia nr 324/2022

Opinia z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych w
budynku ul. Zwycięstwa 32/22 w Gliwicach
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez:

ZBM I TBS

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego: **Marcin Wnętrzak**
w celu:

1. **Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.**
2. ~~Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
3. ~~Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdzam co następuje:

Istnieje możliwość podłączenia kotła CO gazowego z zamkniętą komorą spalania do wolnego przewodu nr 8. Wentylacja łazienki prawidłowa. Wentylacja kuchni podłączona do przewodu kominowego nr 2 z wentylacją kuchni Ilp23 niezgodnie z przepisami. Wentylację kuchni należy przepiąć do wolnego przewodu nr 4 oraz zaprawić kratkę wentylacyjną przelotową bez żaluzji do 10 cm od sufitu.....

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414), Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 24.08.1991r. (Dz.U.Nr 81 poz. 351) w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz. U. Nr 92 poz.460).

W oparciu o w/w przepisy spalinowe (od urządzeń gazowych podlegają obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, dymowe 4 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne 1 raz w roku.)

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. ZBM I TBS a/a

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 20.10.2022 podpis.....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

opiniodawca
Mistrz Kominiarski
mgr Marcin Wnętrzak
nr dyplomu 3652

(pieczęć i podpis uprawnionego Mistrza Kominiarskiego)



ZAKŁAD KOMINIARSKI
MARCIN WNĘTRZAK



Zakład Kominiarski Marcin Wnętrzak
ul. Cieszyńska 29, 43-300 Bielsko-Biała
tel. + 48 501 248 818