


ZAKRES OPRACOWANIA

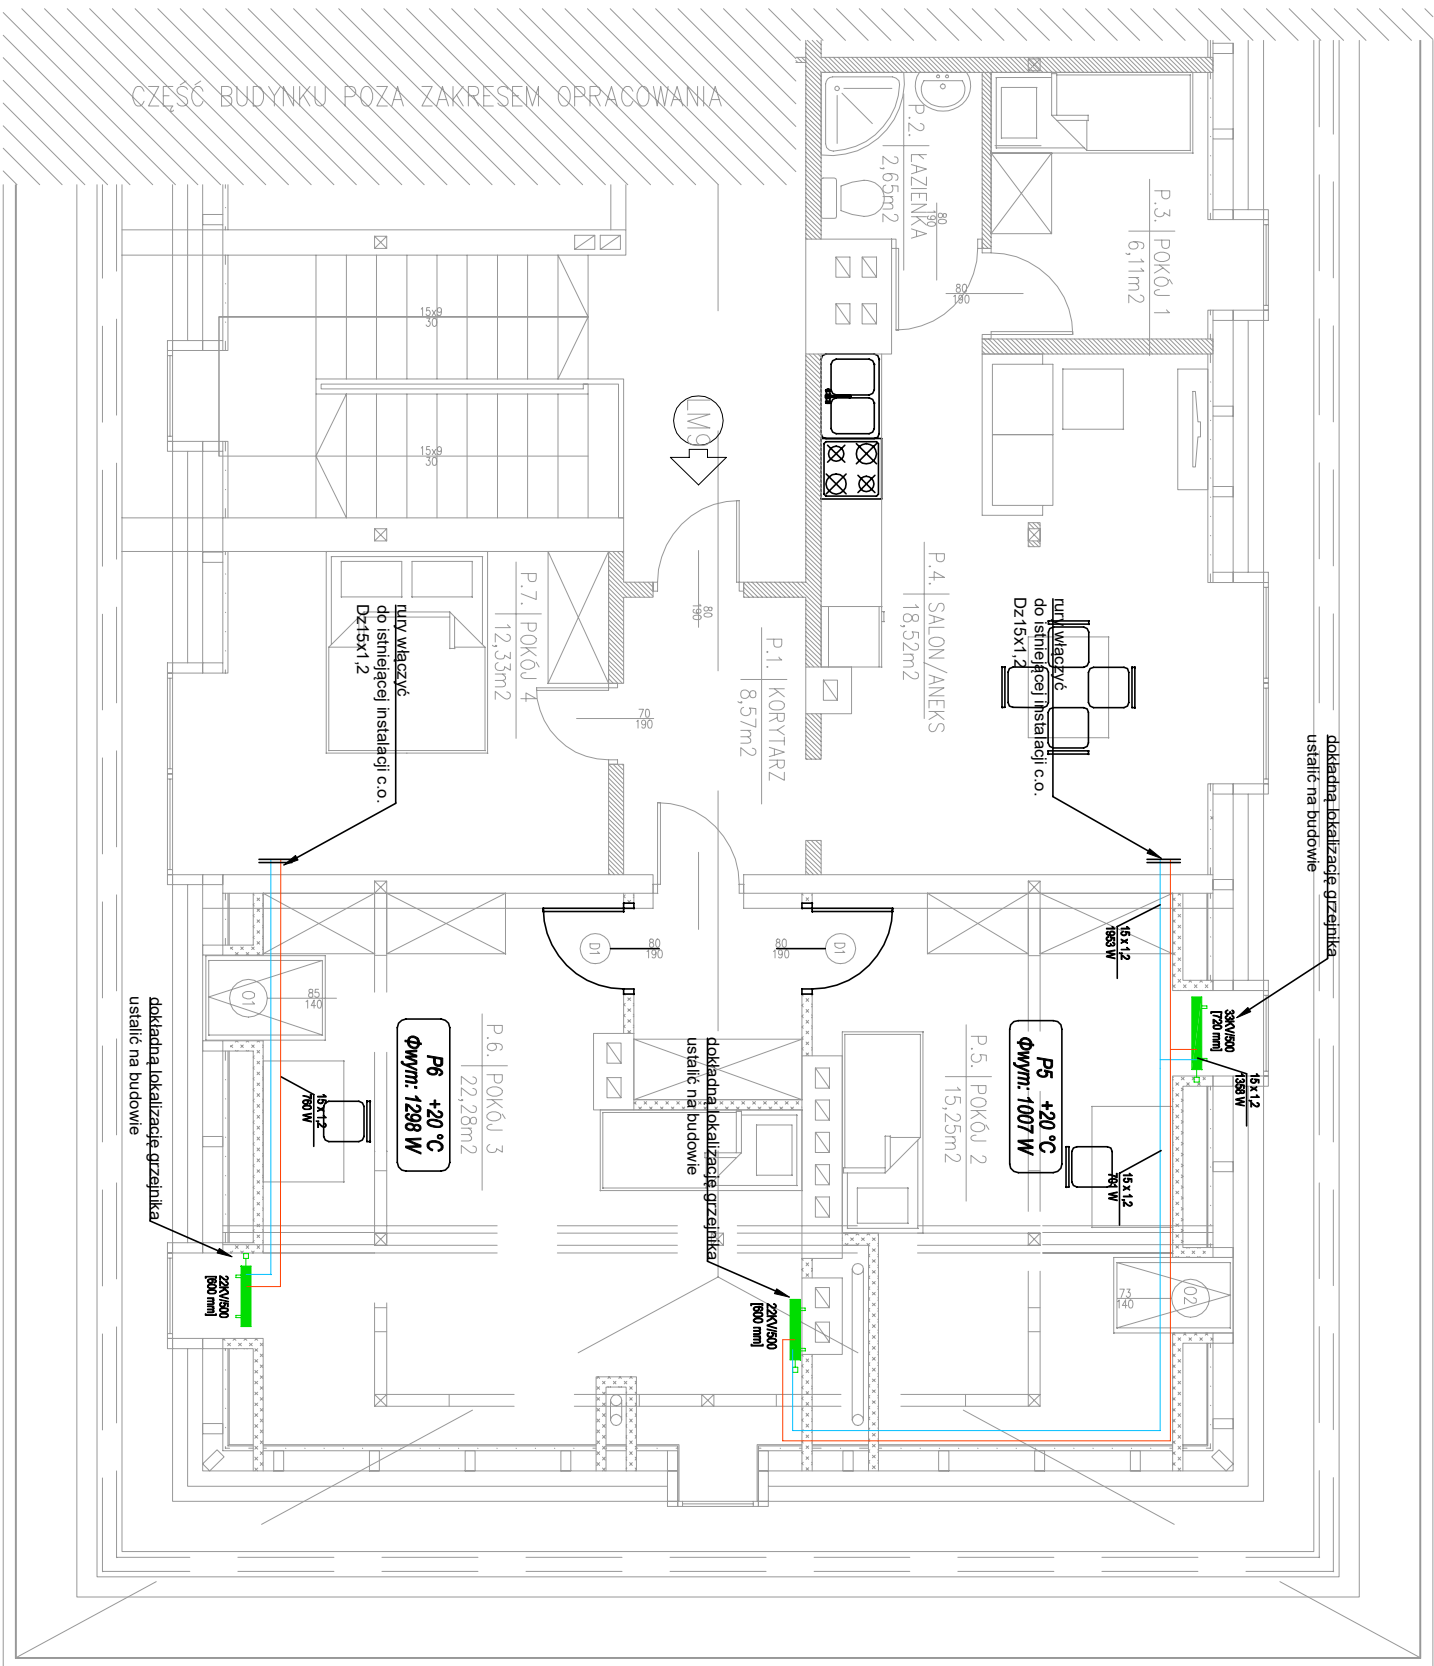

LEGENDA:

- Instalacja c.o. (z+p)  
grzejnik zaworowy  
1.5 +20 °C  
Φwym.: 550 W  
temperatura obi. - zima  
zapotrzebowanie na ciepło

UWAGI:

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu.
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
- Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną z zastosowaniem obowiązujących norm i przepisów.
- W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające.
- Przed zamontowaniem odborników, należy sprawdzić, czy mieszczą się w wyznaczonych lokalizacjach.
- Grzejniki dobrano dla parametru instalacji 80/60 °C.
- Grzejniki zostały nieznacznie przewymiarowane, ze względu na nieznane straty ciepła w sieci przewodów.

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
**art**  
ARCHITEKT  
PIOTR LUDWIG  
UL. DASZYŃSKIEGO 188  
44-100 GLIWICE  
kontakt@artprojekt.com  
663 776 456

inwestor	Zarząd Budynków Mieszkich I Towarzystwo Budowlane Społeczne Sp. z o.o. ul. Dolnych Wołów 11 44-100 Gliwice	projektant	mgr inż. Lukasz Stachoń	nr uprawnień/specjalność:	podpis
temat projektu, adres inwestycji	ADAPTACJA STROCHU NA CELE MIESZKANIOWE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POŁĄCZ DACHOWYCH (ZABUDOWA OKIEN DACHOWYCH) PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ 128/9 W GLIWICACH dz. nr 164 OBRĘB: TRZYNEK	opracował	mgr inż. Lukasz Stachoń	SLK/4318/PWOS/12 w specj. sanit.	podpis
tytuł rysunku	SANITARNIA	skala	1:75	tytuł	tom
			PT	06.2024	II
					nr rysunku
					S1